



**ZACHODNIOPOMORSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

WZ.5595.69.2.2018

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 736 ze zm.), w związku z § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030), zwanego dalej *rozporządzeniem*, po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uzgodnienia rozwiązań dotyczących budynku Ośrodka Rahabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego, Ośrodka Wczesnej Interwencji i Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej 125 w Szczecinie,

WYRAŻAM ZGODĘ

na rozwiązania zaproponowane w ekspertyzie technicznej, polegające na:

- zabezpieczeniu pomieszczenia kotłowni w sposób wskazany, w ekspertyzie technicznej,
- wyposażeniu pomieszczeń nr 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 1.9, 1.10, 1.12, 1.13, 1.14, 1.25, 1.27, 1.29, 1.31, 1.32, 0.10 w autonomiczne certyfikowane czujki dymu,
- zamknięciu klatek schodowych drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EIS 30
- wyposażeniu klatek schodowych oraz przestrzeni w obrębie drzwi wejściowych z przedsionka 0.1 na zewnątrz budynku, drzwi wyjściowych z korytarza 0.10 na zewnątrz budynku, drzwi wyjściowych z przedsionka 1.24 na zewnątrz budynku oraz drzwi wyjściowych z korytarza 1.15 na zewnątrz budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne
o natężeniu zwiększonym do 2 lx,
- doprowadzeniu drogi pożarowej w sposób wskazany we wniosku,

jako rozwiązania zamienne, w związku z niespełnieniem następujących wymagań *rozporządzenia*:

- droga wewnętrzna wskazana w ekspertyzie technicznej nie będzie spełniała wymagań określonych w § 12 ust. 2 *rozporządzenia* w zakresie odległości oddalenia bliższej krawędzi drogi pożarowej od ściany budynku.

UZASADNIENIE


Niniejsze postanowienie w całości uwzględnia żądanie strony. Biorąc powyższe pod uwagę, stosownie do postanowień art. 126, w związku z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm.), odstępuje się od uzasadnienia niniejszego postanowienia.

Zwracam uwagę, iż pozostałe wymagania powinny być zrealizowane zgodnie z zapisami zawartymi w przepisach przeciwpożarowych.

Niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz innych pozwoleń.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

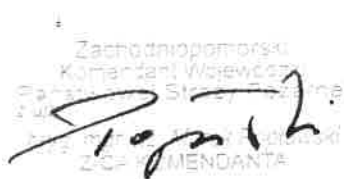

Załącznik: 1 egzemplarz ekspertyzy stanowiący integralną część postanowienia (strony ostemplowane pieczęcią KW PSP w Szczecinie)

Otrzymuje strona:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Szczecinie
ul. Rostocka 125
71-771 Szczecin

Do wiadomości:

KM PSP w Szczecinie